



CLIENTE: **SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL**

PROJETO: **INTERLAGOS JANGADEIRO**

TÍTULO DO DOCUMENTO: **RESUMO DE CARGA 2º PAVIMENTO**

FOHA: **01/13**

DATA: **01/10/2015**

DOCUMENTO: **INT2-ARC-PE-0404-MEMO-2PAV-R00.pdf**

PARÂMETROS DE CÁLCULOS:

Estado: **São Paulo**

Cidade: **São Paulo- Interlagos**

Temp. Externa: **32°C** Bulbo Seco - **24°C** Bulbo Úmido (Verão) **7,0°C** Bulbo Seco, **5,0°C** Bulbo Úmido (Inverno)

Entalpia do Ar Externo: **19,3** Kcal / kg ar seco

Umidade Absoluta do Ar Externo: **19** Gramas vapor / kg ar seco

Temperatura Interna: **24°C** Bulbo Seco - **16,8°C** Bulbo Unido (Verão)

Temperatura Interna CPD: **20°C** Bulbo Seco - **14,7°C** Bulbo Unido (Verão)

Temperatura Interna Ambientes de Conforto: **21°C** Bulbo Seco - **14,3°C** Bulbo Úmido (Inverno)

Umidade Absoluta do Ar Interno: **9,2** Gramas vapor / kg ar seco

Altitude do Local: **762** m

Localização Geográfica: **23,2°** Latitude sul

Diferencial de Temperatura Diária: **12°C**

Diferencial de Temperatura Anual: **20°C**

Taxa de Iluminação: **20** w / m²

Fator de Sombreamento dos Vidros Externos: **0,65**

Coeficiente Global de Transmissão de Calor Vidros Externa: **5,5** kcal/h.m².°C

Coeficiente Global de Transmissão de Calor Parede Interna: **1,7** kcal/h.m².°C

Coeficiente Global de Transmissão de Calor Piso: **1,1** kcal/h.m².°C

Coeficiente Global de Transmissão de Calor Teto: **1,1** kcal/h.m².°C **(com isolamento térmico)**

Calor Liberado pelos Ocupantes: **60** kcal/h Sens., **40** kcal/h Lat.

Taxa de Higienização (Ar externo) = **27** m³/h/ocupante

CLIENTE: **SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL**

PROJETO: **INTERLAGOS JANGADEIRO**

TÍTULO DO DOCUMENTO: **RESUMO DE CARGA 2º PAVIMENTO**


FOHA: **02/13**

DATA: **01/10/2015**

DOCUMENTO: **INT2-ARC-PE-0404-MEMO-2PAV-R00.pdf**

SALA 210 CONVENCIONAL 2º PAVIMENTO:

HORA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	SET	OUT	NOV	DEZ
08:00	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	2,0	2,1
09:00	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,0	2,0	2,1	2,2
10:00	2,2	2,3	2,3	2,3	2,4	2,1	2,0	2,1	2,2
11:00	2,4	2,4	2,5	2,6	2,6	2,3	2,2	2,3	2,3
12:00	2,5	2,5	2,6	2,7	2,8	2,5	2,3	2,4	2,4
13:00	2,6	2,6	2,7	2,8	2,9	2,6	2,4	2,5	2,5
14:00	2,6	2,7	2,8	2,8	2,9	2,6	2,5	2,5	2,6
15:00	2,7	2,7	2,7	2,8	2,8	2,6	2,5	2,6	2,7
16:00	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,5	2,5	2,6	2,7
17:00	2,7	2,7	2,6	2,5	2,5	2,4	2,5	2,6	2,7
18:00	2,6	2,6	2,5	2,4	2,3	2,3	2,4	2,5	2,6
20:00	2,5	2,5	2,4	2,2	2,2	2,2	2,3	2,4	2,5
22:00	2,2	2,2	2,1	2,0	1,9	2,0	2,0	2,1	2,2
24:00	2,1	2,1	1,9	1,8	1,8	1,8	1,9	2,0	2,1

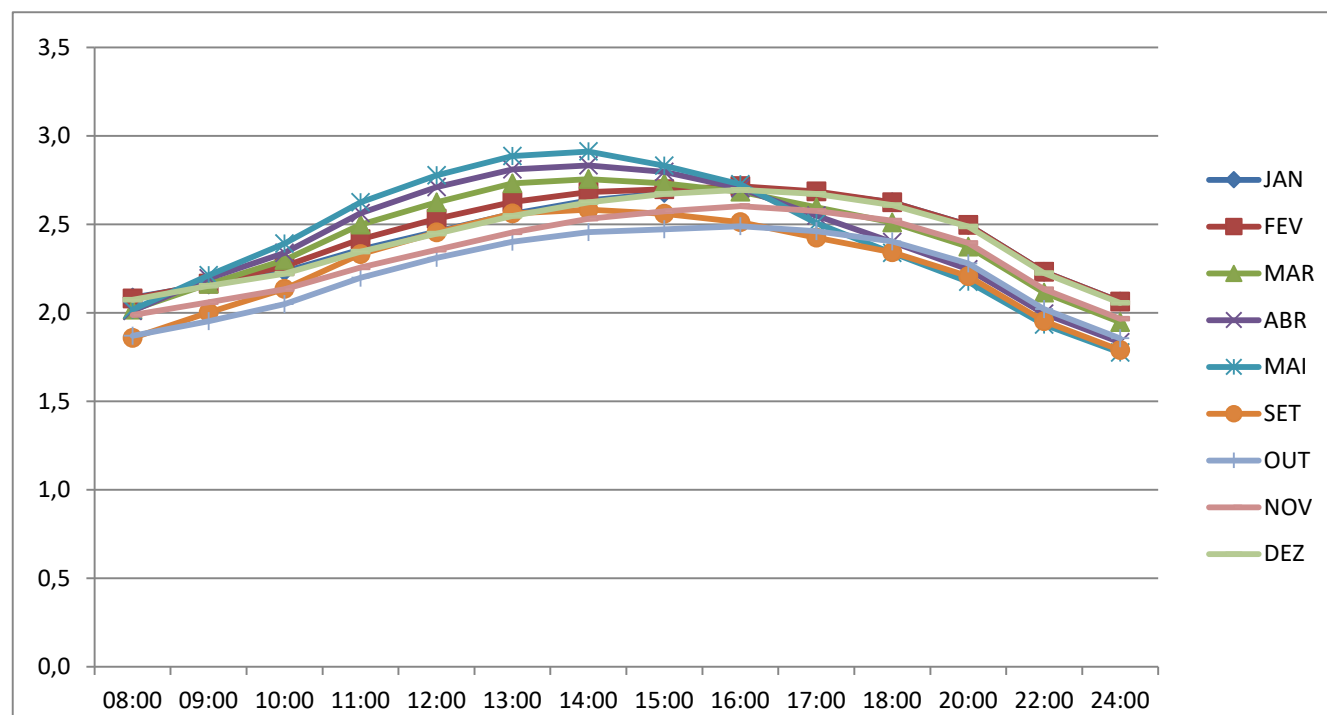

CLIENTE: **SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL**

PROJETO: **INTERLAGOS JANGADEIRO**

TÍTULO DO DOCUMENTO: **RESUMO DE CARGA 2º PAVIMENTO**


FOHA: **03/13**

DATA: **01/10/2015**

DOCUMENTO: **INT2-ARC-PE-0404-MEMO-2PAV-R00.pdf**

SALA 209 LABORATÓRIO HARDWARE 2º PAVIMENTO:

HORA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	SET	OUT	NOV	DEZ
08:00	4,4	4,4	4,2	4,0	3,9	4,0	4,1	4,3	4,5
09:00	4,5	4,5	4,3	4,1	4,0	4,1	4,2	4,4	4,5
10:00	4,6	4,6	4,5	4,3	4,2	4,2	4,3	4,4	4,6
11:00	4,8	4,8	4,6	4,5	4,3	4,4	4,5	4,6	4,8
12:00	4,9	5,0	4,8	4,6	4,5	4,5	4,6	4,8	5,0
13:00	5,1	5,1	4,9	4,7	4,6	4,7	4,8	4,9	5,1
14:00	5,2	5,2	5,0	4,8	4,8	4,8	4,9	5,0	5,2
15:00	5,3	5,3	5,1	4,9	4,8	4,9	5,0	5,1	5,3
16:00	5,4	5,3	5,2	4,9	4,8	4,9	5,0	5,2	5,5
17:00	5,5	5,3	5,1	4,9	4,8	4,9	5,0	5,3	5,5
18:00	5,4	5,3	5,0	4,8	4,7	4,8	4,9	5,2	5,5
20:00	5,0	5,0	4,9	4,7	4,5	4,6	4,7	4,9	5,0
22:00	4,6	4,6	4,4	4,2	4,2	4,2	4,3	4,5	4,6
24:00	4,3	4,3	4,2	4,0	3,9	3,9	4,0	4,2	4,3

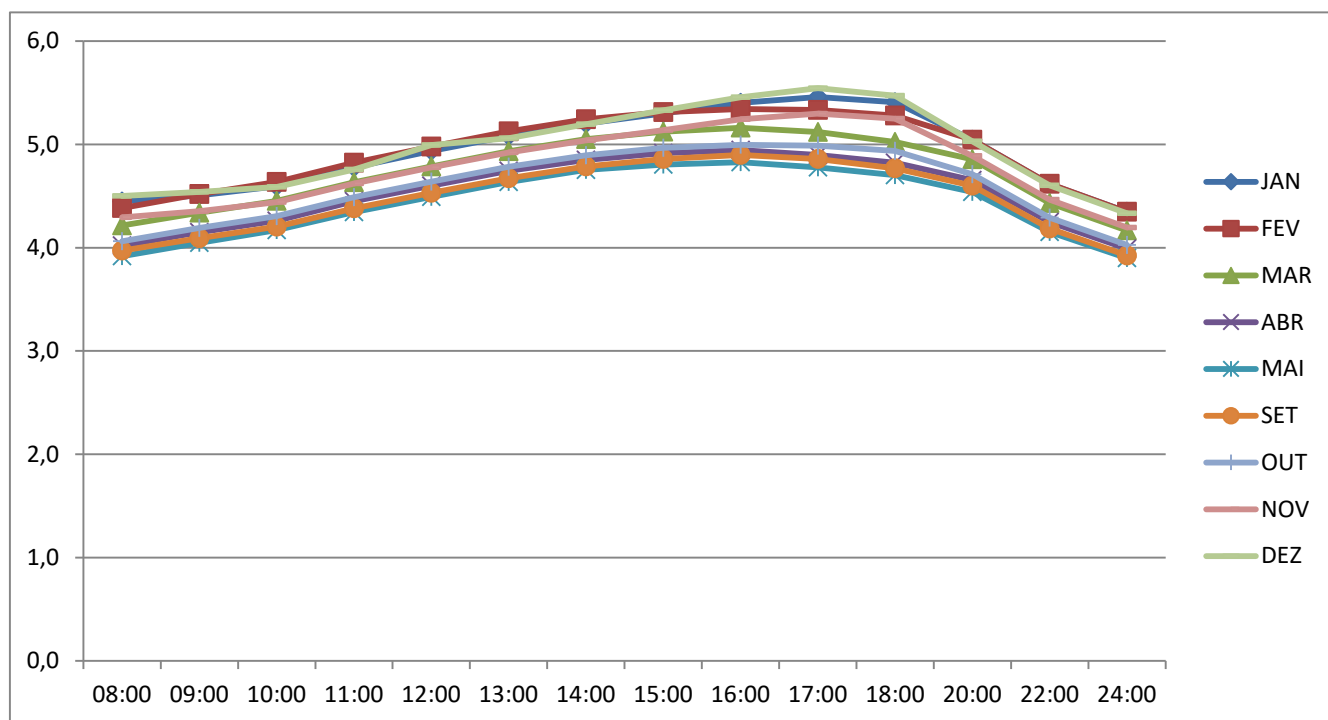

CLIENTE: **SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL**

PROJETO: **INTERLAGOS JANGADEIRO**

TÍTULO DO DOCUMENTO: **RESUMO DE CARGA 2º PAVIMENTO**


FOHA: **04/13**

DATA: **01/10/2015**

DOCUMENTO: **INT2-ARC-PE-0404-MEMO-2PAV-R00.pdf**

SALA 208 CONVENCIONAL 2º PAVIMENTO:

HORA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	SET	OUT	NOV	DEZ
08:00	3,2	3,2	3,1	3,1	3,2	2,9	2,9	3,1	3,2
09:00	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,1	3,0	3,2	3,3
10:00	3,5	3,5	3,6	3,6	3,7	3,3	3,2	3,3	3,4
11:00	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	3,6	3,4	3,5	3,6
12:00	3,8	3,9	4,0	4,2	4,3	3,8	3,6	3,6	3,8
13:00	3,9	4,0	4,2	4,3	4,4	3,9	3,7	3,8	3,9
14:00	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	3,9	3,7	3,9	4,0
15:00	4,0	4,0	4,1	4,2	4,2	3,8	3,7	3,9	4,0
16:00	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,7	3,7	3,9	4,0
17:00	3,9	3,9	3,8	3,7	3,7	3,5	3,6	3,8	3,9
18:00	3,8	3,8	3,6	3,5	3,4	3,4	3,5	3,7	3,8
20:00	3,6	3,6	3,4	3,3	3,2	3,2	3,3	3,5	3,6
22:00	3,3	3,3	3,2	3,0	2,9	2,9	3,0	3,2	3,3
24:00	3,1	3,1	3,0	2,8	2,7	2,7	2,8	3,0	3,1

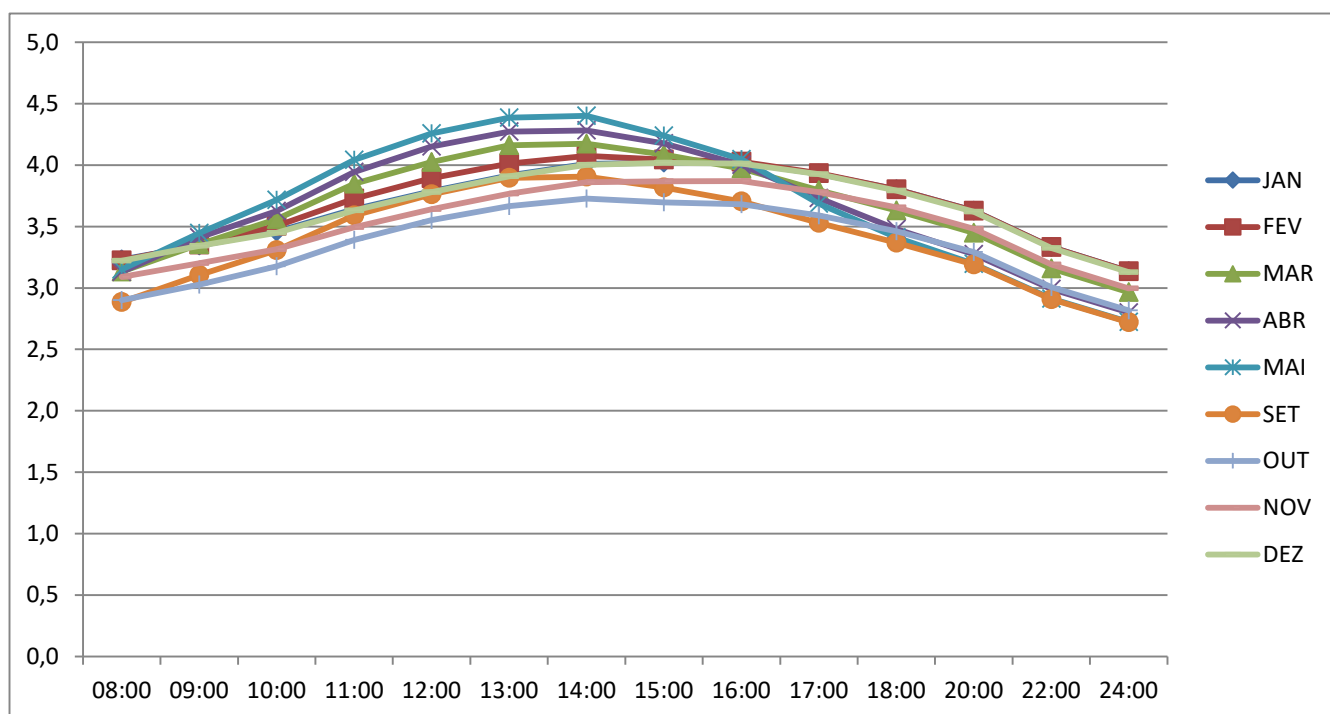

VAZÃO DE AR EXTERNO: 918 M³/H

CLIENTE: **SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL**

PROJETO: **INTERLAGOS JANGADEIRO**

TÍTULO DO DOCUMENTO: **RESUMO DE CARGA 2º PAVIMENTO**


FOHA: **05/13**

DATA: **01/10/2015**

DOCUMENTO: **INT2-ARC-PE-0404-MEMO-2PAV-R00.pdf**

SALA 207 INFORMATICA 2º PAVIMENTO:

HORA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	SET	OUT	NOV	DEZ
08:00	4,8	4,7	4,6	4,4	4,3	4,3	4,4	4,7	4,9
09:00	4,9	4,9	4,7	4,5	4,4	4,4	4,5	4,7	4,9
10:00	5,0	5,0	4,8	4,6	4,6	4,6	4,7	4,8	5,0
11:00	5,2	5,2	5,0	4,8	4,7	4,7	4,8	5,0	5,2
12:00	5,3	5,4	5,2	5,0	4,9	4,9	5,0	5,2	5,4
13:00	5,5	5,5	5,3	5,1	5,0	5,0	5,1	5,3	5,5
14:00	5,6	5,6	5,4	5,2	5,1	5,1	5,2	5,4	5,6
15:00	5,6	5,6	5,4	5,2	5,1	5,1	5,2	5,4	5,6
16:00	5,7	5,6	5,4	5,2	5,1	5,1	5,2	5,5	5,7
17:00	5,6	5,5	5,3	5,1	5,0	5,0	5,1	5,5	5,7
18:00	5,5	5,4	5,2	5,0	4,9	4,9	5,0	5,4	5,6
20:00	5,2	5,2	5,0	4,8	4,7	4,7	4,8	5,0	5,2
22:00	4,9	4,9	4,7	4,5	4,4	4,4	4,5	4,7	4,9
24:00	4,7	4,7	4,5	4,3	4,2	4,2	4,3	4,5	4,6

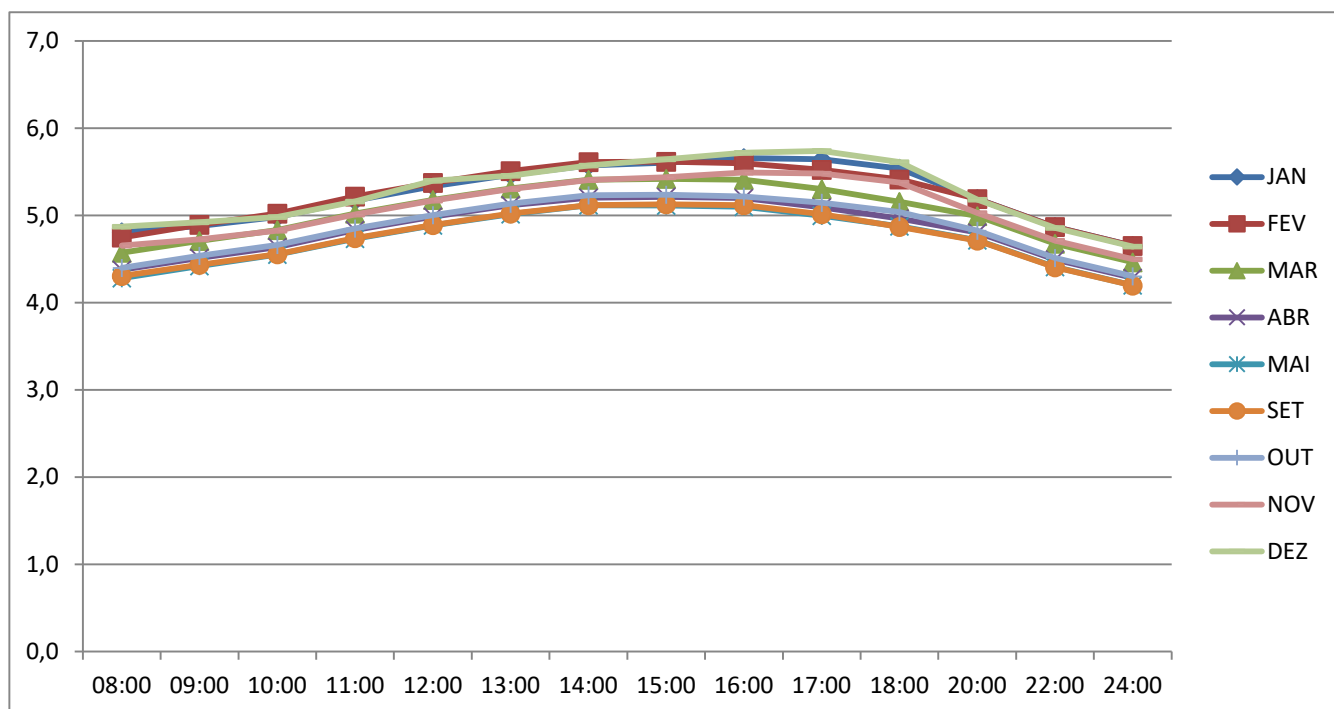

VAZÃO DE AR EXTERNO: 999 M³/H

CLIENTE: **SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL**

PROJETO: **INTERLAGOS JANGADEIRO**

TÍTULO DO DOCUMENTO: **RESUMO DE CARGA 2º PAVIMENTO**


FOHA: **06/13**

DATA: **01/10/2015**

DOCUMENTO: **INT2-ARC-PE-0404-MEMO-2PAV-R00.pdf**

SALA 206 INFORMATICA 2º PAVIMENTO:

HORA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	SET	OUT	NOV	DEZ
08:00	4,8	4,7	4,5	4,3	4,2	4,3	4,4	4,6	4,8
09:00	4,8	4,9	4,7	4,5	4,4	4,4	4,5	4,7	4,9
10:00	4,9	5,0	4,8	4,6	4,5	4,5	4,6	4,8	4,9
11:00	5,1	5,2	5,0	4,8	4,7	4,7	4,8	5,0	5,1
12:00	5,3	5,3	5,1	5,0	4,9	4,9	5,0	5,1	5,4
13:00	5,4	5,5	5,3	5,1	5,0	5,0	5,1	5,3	5,4
14:00	5,5	5,6	5,4	5,2	5,1	5,1	5,2	5,4	5,5
15:00	5,6	5,6	5,4	5,2	5,1	5,1	5,2	5,4	5,6
16:00	5,6	5,6	5,4	5,2	5,1	5,1	5,2	5,5	5,7
17:00	5,6	5,5	5,3	5,1	5,0	5,0	5,1	5,5	5,7
18:00	5,5	5,4	5,1	4,9	4,8	4,8	5,0	5,4	5,6
20:00	5,1	5,1	4,9	4,8	4,7	4,7	4,8	5,0	5,1
22:00	4,8	4,8	4,6	4,4	4,4	4,4	4,5	4,7	4,8
24:00	4,6	4,6	4,4	4,2	4,1	4,1	4,3	4,4	4,6

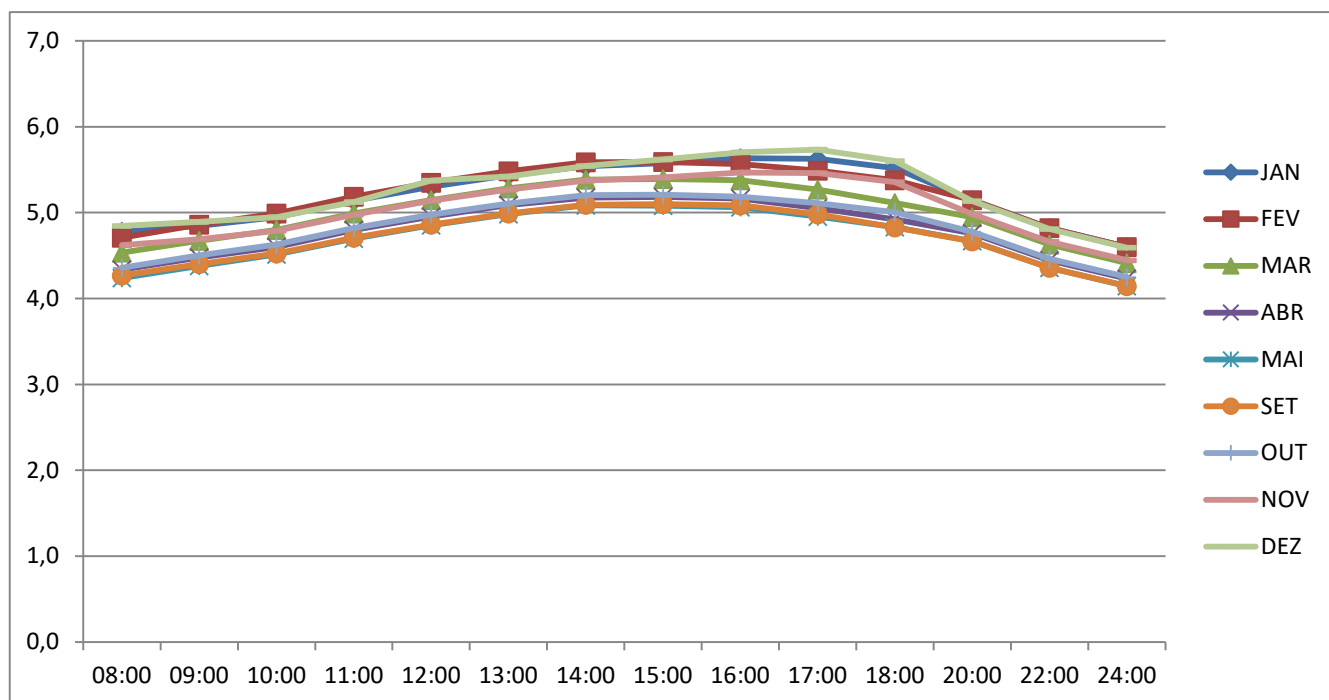

VAZÃO DE AR EXTERNO: 999 M³/H

CLIENTE: **SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL**

PROJETO: **INTERLAGOS JANGADEIRO**

TÍTULO DO DOCUMENTO: **RESUMO DE CARGA 2º PAVIMENTO**


FOHA: **07/13**

DATA: **01/10/2015**

DOCUMENTO: **INT2-ARC-PE-0404-MEMO-2PAV-R00.pdf**

SALA 205 CONVENCIONAL 2º PAVIMENTO:

HORA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	SET	OUT	NOV	DEZ
08:00	5,5	5,4	5,2	5,0	4,9	4,9	5,0	5,3	5,5
09:00	5,5	5,6	5,4	5,1	5,0	5,0	5,2	5,4	5,6
10:00	5,7	5,7	5,5	5,3	5,2	5,2	5,3	5,5	5,7
11:00	5,9	5,9	5,7	5,5	5,4	5,4	5,5	5,7	5,9
12:00	6,0	6,1	5,9	5,7	5,5	5,5	5,7	5,9	6,1
13:00	6,2	6,2	6,0	5,8	5,7	5,7	5,8	6,0	6,2
14:00	6,3	6,3	6,1	5,9	5,8	5,8	5,9	6,1	6,3
15:00	6,3	6,4	6,1	5,9	5,8	5,8	5,9	6,2	6,4
16:00	6,4	6,3	6,1	5,9	5,8	5,8	5,9	6,2	6,4
17:00	6,4	6,3	6,0	5,8	5,7	5,7	5,8	6,2	6,5
18:00	6,3	6,1	5,9	5,7	5,6	5,6	5,7	6,1	6,3
20:00	5,9	5,9	5,7	5,5	5,4	5,4	5,5	5,7	5,9
22:00	5,6	5,6	5,3	5,1	5,1	5,0	5,2	5,4	5,5
24:00	5,3	5,3	5,1	4,9	4,8	4,8	4,9	5,2	5,3

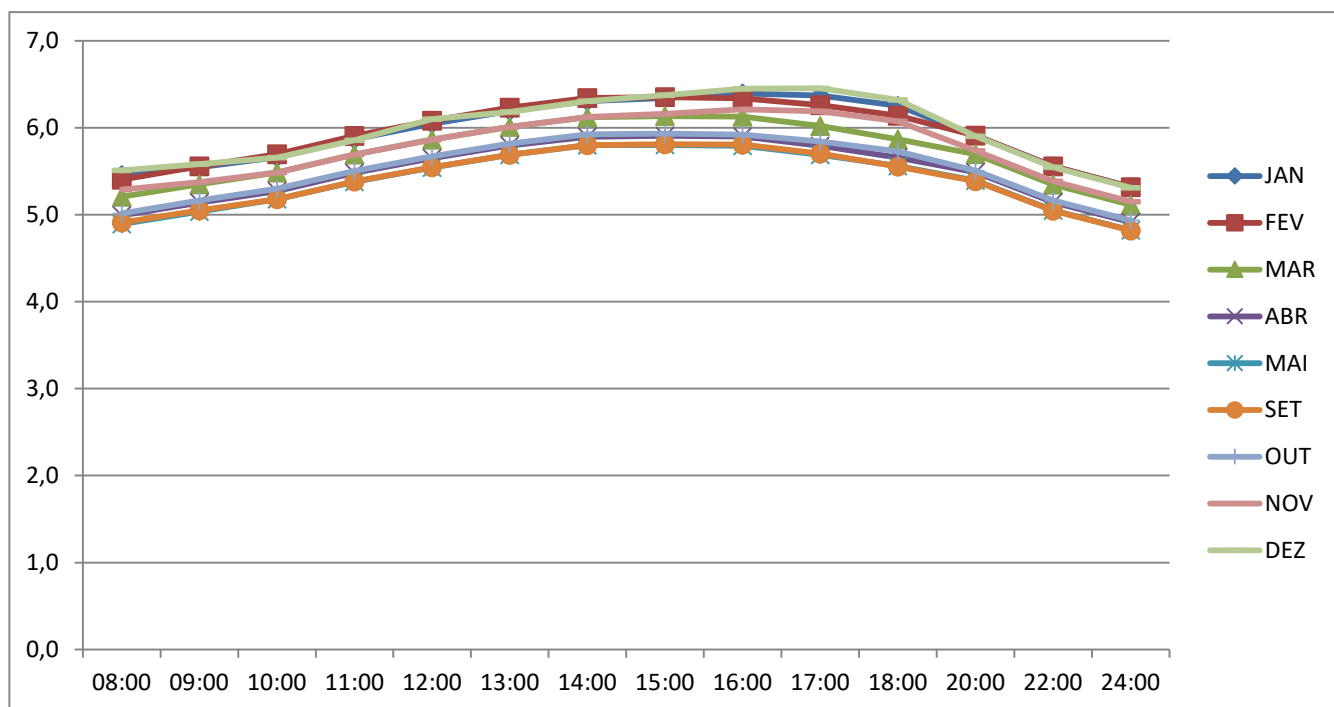

VAZÃO DE AR EXTERNO: 1.107 M³/H

CLIENTE: **SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL**

PROJETO: **INTERLAGOS JANGADEIRO**

TÍTULO DO DOCUMENTO: **RESUMO DE CARGA 2º PAVIMENTO**


FOHA: **08/13**

DATA: **01/10/2015**

DOCUMENTO: **INT2-ARC-PE-0404-MEMO-2PAV-R00.pdf**

SALA 204 CONVENCIONAL 2º PAVIMENTO:

HORA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	SET	OUT	NOV	DEZ
08:00	3,2	3,1	3,0	2,8	2,7	2,7	2,8	3,1	3,2
09:00	3,3	3,3	3,1	2,9	2,8	2,9	2,9	3,1	3,3
10:00	3,4	3,4	3,2	3,0	3,0	3,0	3,1	3,2	3,4
11:00	3,5	3,6	3,4	3,2	3,1	3,1	3,2	3,4	3,5
12:00	3,7	3,7	3,5	3,3	3,3	3,3	3,4	3,5	3,7
13:00	3,8	3,8	3,6	3,5	3,4	3,4	3,5	3,6	3,8
14:00	3,9	3,9	3,7	3,5	3,5	3,5	3,6	3,7	3,9
15:00	3,9	3,9	3,7	3,5	3,5	3,5	3,6	3,7	3,9
16:00	3,9	3,9	3,7	3,5	3,4	3,5	3,5	3,8	4,0
17:00	3,9	3,8	3,6	3,4	3,4	3,4	3,5	3,8	4,0
18:00	3,8	3,7	3,5	3,3	3,3	3,2	3,4	3,7	3,9
20:00	3,5	3,5	3,4	3,2	3,1	3,1	3,2	3,4	3,5
22:00	3,2	3,2	3,1	2,9	2,8	2,8	2,9	3,1	3,2
24:00	3,1	3,1	2,9	2,7	2,7	2,6	2,7	2,9	3,1

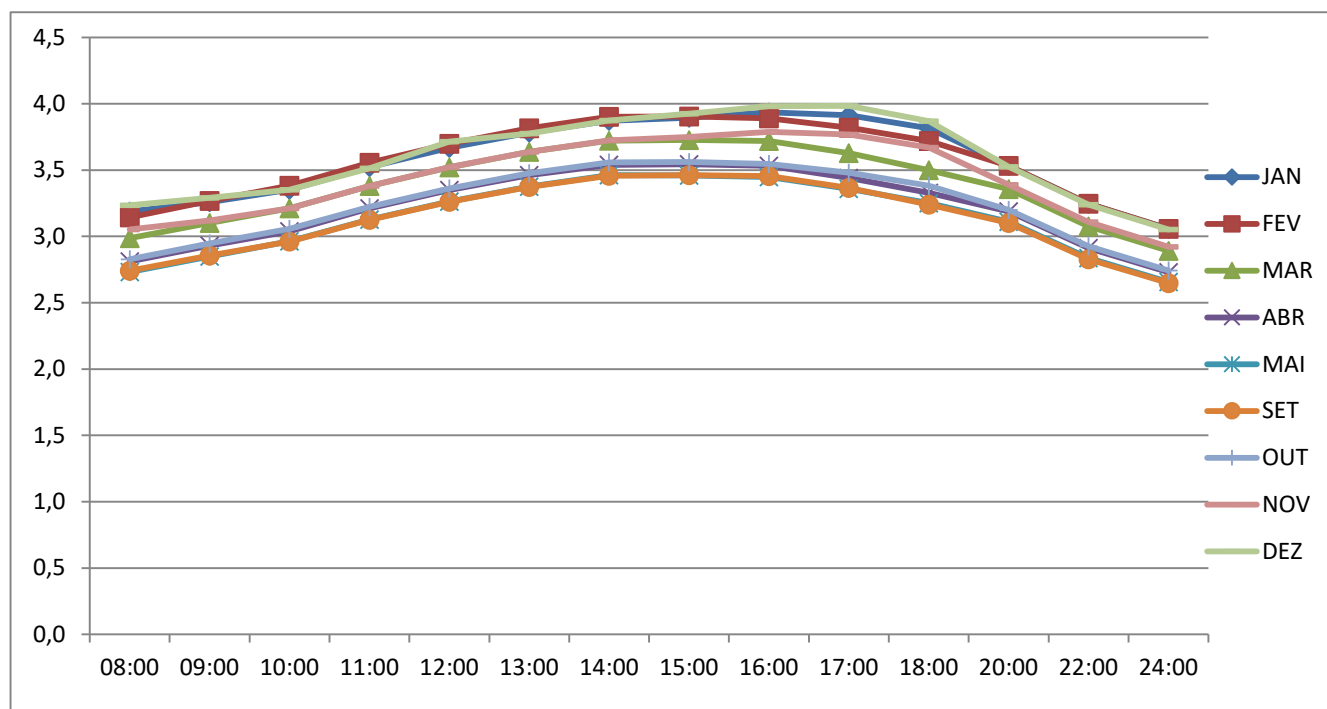

VAZÃO DE AR EXTERNO: 918 M³/H

CLIENTE: **SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL**

PROJETO: **INTERLAGOS JANGADEIRO**

TÍTULO DO DOCUMENTO: **RESUMO DE CARGA 2º PAVIMENTO**


FOHA: **09/13**

DATA: **01/10/2015**

DOCUMENTO: **INT2-ARC-PE-0404-MEMO-2PAV-R00.pdf**

SALA 203 INFORMATICA 2º PAVIMENTO:

HORA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	SET	OUT	NOV	DEZ
08:00	5,5	5,5	5,3	5,0	4,9	5,0	5,1	5,4	5,6
09:00	5,6	5,6	5,4	5,2	5,1	5,1	5,2	5,4	5,7
10:00	5,7	5,8	5,6	5,3	5,2	5,3	5,4	5,6	5,7
11:00	6,0	6,0	5,8	5,6	5,5	5,5	5,6	5,8	5,9
12:00	6,1	6,2	6,0	5,8	5,6	5,6	5,8	6,0	6,2
13:00	6,3	6,3	6,1	5,9	5,8	5,8	5,9	6,1	6,3
14:00	6,4	6,5	6,2	6,0	5,9	5,9	6,0	6,2	6,4
15:00	6,4	6,5	6,2	6,0	5,9	5,9	6,0	6,3	6,5
16:00	6,5	6,4	6,2	6,0	5,9	5,9	6,0	6,3	6,6
17:00	6,5	6,3	6,1	5,8	5,7	5,8	5,9	6,3	6,6
18:00	6,4	6,2	5,9	5,7	5,6	5,6	5,8	6,2	6,5
20:00	5,9	5,9	5,7	5,5	5,4	5,4	5,5	5,8	5,9
22:00	5,6	5,6	5,4	5,2	5,1	5,1	5,2	5,4	5,6
24:00	5,3	5,3	5,1	4,9	4,8	4,8	4,9	5,2	5,3

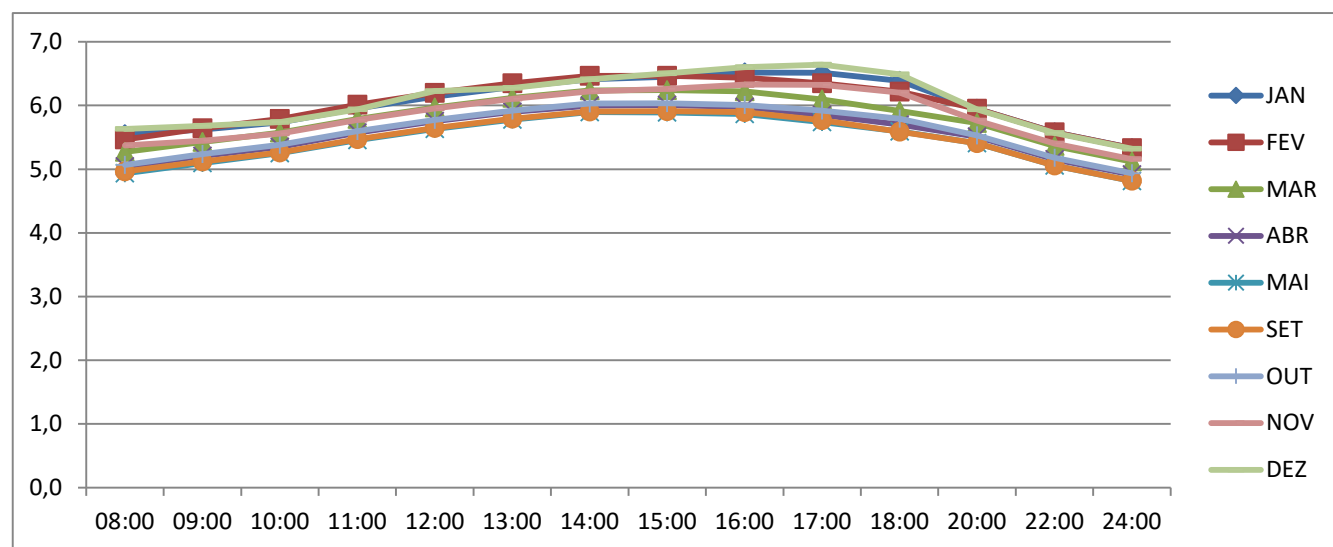

CLIENTE: **SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL**

PROJETO: **INTERLAGOS JANGADEIRO**

TÍTULO DO DOCUMENTO: **RESUMO DE CARGA 2º PAVIMENTO**


FOHA: **10/13**

DATA: **01/10/2015**

DOCUMENTO: **INT2-ARC-PE-0404-MEMO-2PAV-R00.pdf**

SALA 202 CONVENCIONAL 2º PAVIMENTO:

HORA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	SET	OUT	NOV	DEZ
08:00	3,6	3,5	3,3	3,1	3,0	3,0	3,1	3,4	3,6
09:00	3,6	3,6	3,4	3,2	3,1	3,2	3,3	3,5	3,7
10:00	3,7	3,8	3,6	3,4	3,3	3,3	3,4	3,5	3,7
11:00	3,9	4,0	3,8	3,6	3,5	3,5	3,6	3,7	3,9
12:00	4,1	4,1	3,9	3,7	3,6	3,6	3,7	3,9	4,1
13:00	4,2	4,2	4,0	3,9	3,7	3,8	3,9	4,0	4,2
14:00	4,3	4,3	4,2	3,9	3,9	3,9	4,0	4,1	4,3
15:00	4,3	4,3	4,2	3,9	3,8	3,9	4,0	4,2	4,4
16:00	4,4	4,3	4,1	3,9	3,8	3,9	3,9	4,2	4,5
17:00	4,4	4,2	4,0	3,8	3,7	3,7	3,9	4,2	4,5
18:00	4,3	4,1	3,8	3,7	3,6	3,6	3,8	4,1	4,4
20:00	3,9	3,9	3,7	3,5	3,4	3,4	3,5	3,7	3,9
22:00	3,6	3,6	3,4	3,2	3,1	3,1	3,2	3,4	3,5
24:00	3,3	3,3	3,1	3,0	2,9	2,9	3,0	3,2	3,3

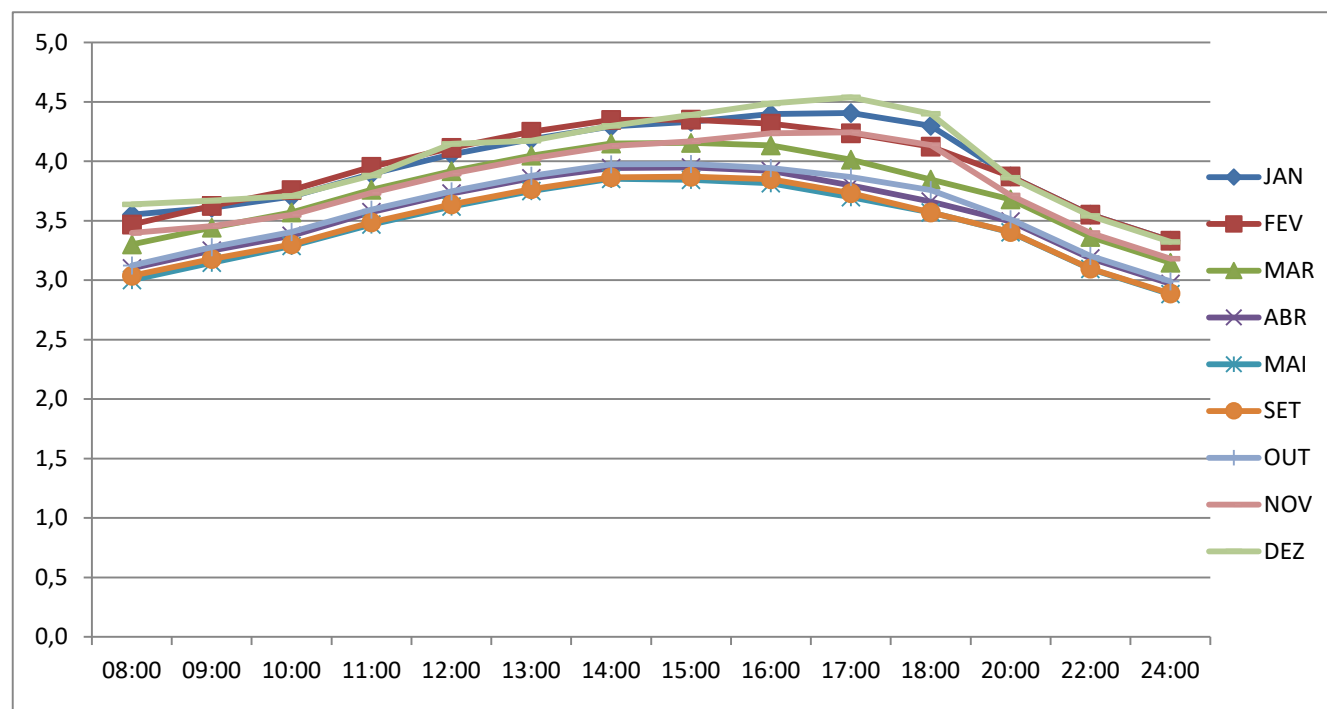

VAZÃO DE AR EXTERNO: 972 M³/H

CLIENTE: **SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL**

PROJETO: **INTERLAGOS JANGADEIRO**

TÍTULO DO DOCUMENTO: **RESUMO DE CARGA 2º PAVIMENTO**


FOHA: **11/13**

DATA: **01/10/2015**

DOCUMENTO: **INT2-ARC-PE-0404-MEMO-2PAV-R00.pdf**

HALL DOS ELEVADORES 2º PAVIMENTO:

HORA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	SET	OUT	NOV	DEZ
08:00	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7
09:00	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7
10:00	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7
11:00	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8
12:00	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8
13:00	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7	1,8	1,8	1,9
14:00	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9
15:00	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9
16:00	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7	1,8	1,8	1,9
17:00	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7	1,8	1,8	1,9
18:00	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	1,9
20:00	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8
22:00	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7
24:00	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6

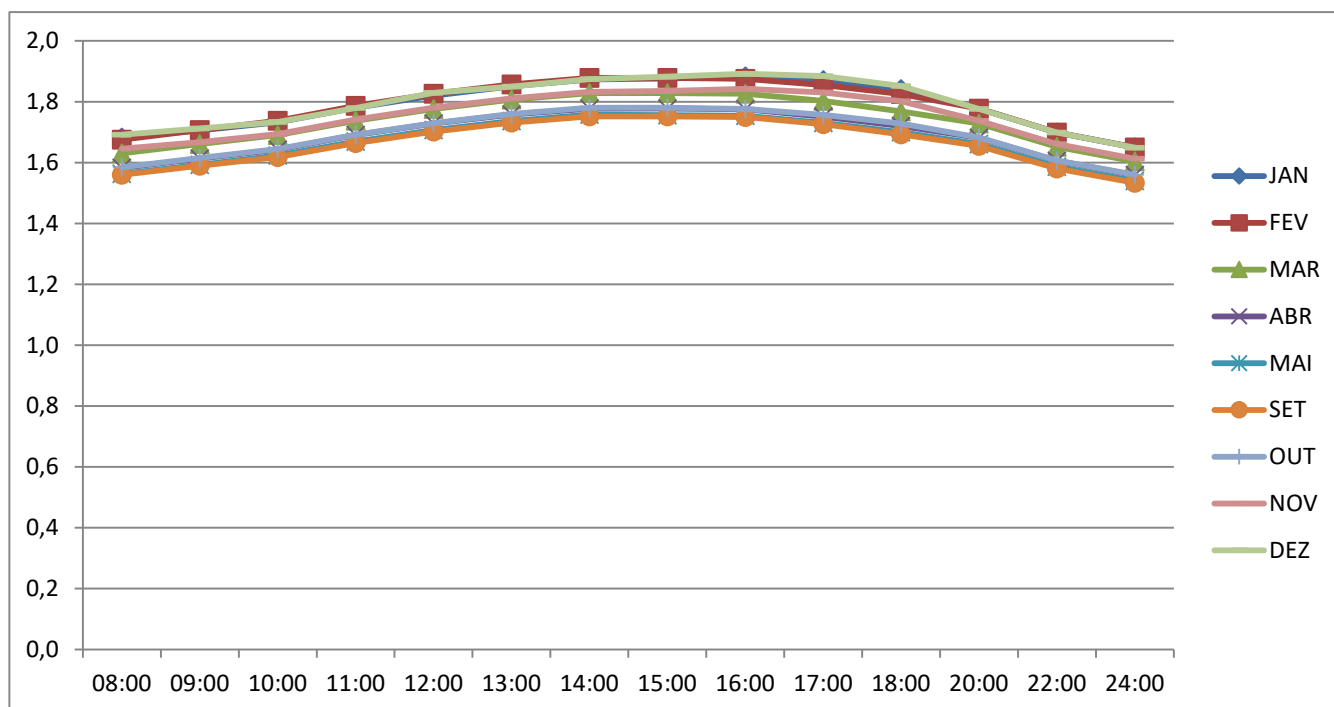

VAZÃO DE AR EXTERNO: 270 M³/H

CLIENTE: **SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL**

PROJETO: **INTERLAGOS JANGADEIRO**

TÍTULO DO DOCUMENTO: **RESUMO DE CARGA 2º PAVIMENTO**


FOHA: **12/13**

DATA: **01/10/2015**

DOCUMENTO: **INT2-ARC-PE-0404-MEMO-2PAV-R00.pdf**

SALA 201 ENFERMARIA/FRAMACIA/ MEIO AMBIENTE 2º PAVIMENTO:

HORA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	SET	OUT	NOV	DEZ
08:00	8,0	8,0	7,7	7,3	6,9	7,5	7,6	7,8	7,9
09:00	8,1	8,1	7,9	7,5	7,2	7,6	7,7	7,9	8,0
10:00	7,7	7,8	7,5	7,3	7,0	7,3	7,4	7,5	7,6
11:00	7,3	7,4	7,1	7,0	6,8	6,8	7,0	7,1	7,2
12:00	7,1	7,1	7,0	6,8	6,6	6,7	6,8	6,9	7,1
13:00	7,2	7,2	7,1	6,9	6,8	6,8	6,8	7,0	7,2
14:00	7,3	7,3	7,2	7,0	6,9	6,9	6,9	7,1	7,3
15:00	7,3	7,4	7,2	7,0	6,9	6,9	7,0	7,1	7,3
16:00	7,3	7,3	7,2	7,0	6,9	6,9	7,0	7,1	7,3
17:00	7,2	7,2	7,0	6,8	6,7	6,8	6,9	7,0	7,2
18:00	7,1	7,1	6,9	6,7	6,6	6,6	6,7	6,9	7,1
20:00	6,9	6,9	6,6	6,4	6,3	6,4	6,5	6,7	6,8
22:00	6,5	6,5	6,3	6,0	5,9	6,0	6,1	6,3	6,5
24:00	6,2	6,2	6,0	5,7	5,6	5,7	5,8	6,0	6,1

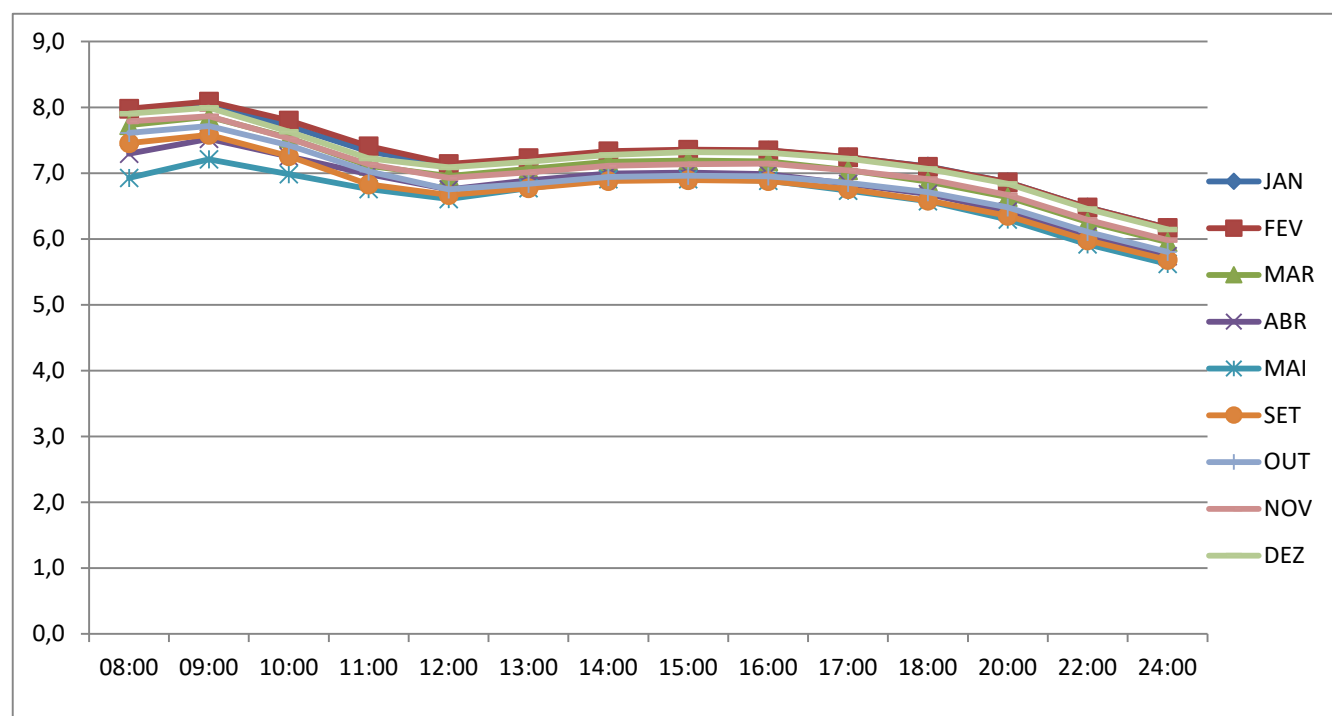

VAZÃO DE AR EXTERNO: 918 M³/H

CLIENTE: **SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL**

PROJETO: **INTERLAGOS JANGADEIRO**

TÍTULO DO DOCUMENTO: **RESUMO DE CARGA 2º PAVIMENTO**

FOHA: **13/13**

DATA: **01/10/2015**

DOCUMENTO: **INT2-ARC-PE-0404-MEMO-2PAV-R00.pdf**

RESUMO GERAL:

CARGA TÉRMICA EM TR E HP:

LOCAIS:	TR	HP	A.E (m³/H)
SALA 210 CONVENCIONAL 2º PAVIMENTO:	2,9	3,5	567,0
SALA 209 LABORATORIO HARDWARE 2º PAVIMENTO:	5,5	6,7	864,0
SALA 208 CONVENCIONAL 2º PAVIMENTO:	4,4	5,4	918,0
SALA 207 INFORMATICA 2º PAVIMENTO:	5,7	7,0	999,0
SALA 206 INFORMATICA 2º PAVIMENTO:	5,7	7,0	999,0
SALA 205 INFORMATICA 2º PAVIMENTO:	6,5	7,9	1107,0
SALA 204 CONVENCIONAL 2º PAVIMENTO:	4,0	4,9	918,0
SALA 203 INFORMATICA 2º PAVIMENTO:	6,6	8,0	1134,0
SALA 202 CONVENCIONAL 2º PAVIMENTO:	4,5	5,5	972,0
HALL DOS ELEVADORES 2º PAVIMENTO:	1,9	2,3	270,0
SALA 201 ENF./FARMACIA/MEIO AMB. 2º PAVIMENTO:	8,1	9,9	918,0

TOTAL GERAL PAVIMENTO 2º PAVIMENTO:

55,8 TR 68,0 HP 9.666,0 m³/h

MAURO ASCENCIO
TR THERMICA LTDA.
SOLUÇÕES EM SISTEMAS AEROHIDROTÉRMICOS

✉ mascencio@uol.com.br
✉ mascencio@trthermica.com.br
☎ 55 11 3831-7979 "Fixo"
☎ 55 11 3645-4062 "Fax"
📞 55 11 9-9936-8602 "Vivo"
🌐 www.trthermica.com.br



Departamento Nacional de
Empresas Projetistas e
Consultores