


N

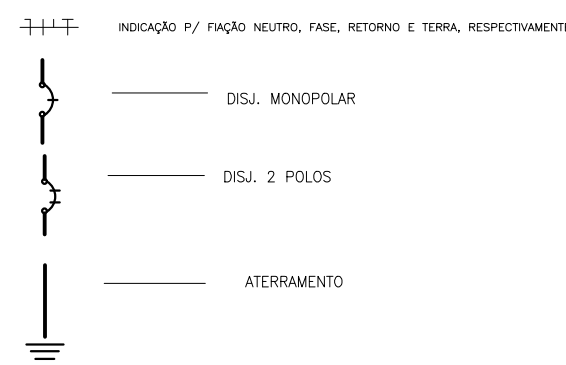

AVENIDA ATLÂNTICA (024830)

AVENIDA ATLÂNTICA (024830)

PRAÇA ANNA
OFNER
(S/ CODLOG)

CENTRO

LISTA DE MATERIAL						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE			
			PREVISTA	EXISTENTE	RETIRAR	
01	CABO MULTIPOLAR 2 X 4mm ²	M	40,00	---	---	
02	CABO DE 10mm ² PARA CONEXÃO COM A REDE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA	M	---	---	---	
03	CABO DE COBRE NÚ # 16mm ²	CJ	(*)	---	---	
04	CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA	PC	01	---	---	
05	COLUNA C/ BRAÇO P/ CFTV	PC	01	---	---	
06	COLUNA METÁLICA PARA BRAÇO PROJETADO COM 5" X 6m (128mm)	PC	---	01	---	
07	SUPORTE COMPLETO COM ROLDANA	PC	---	---	---	
08	ABRAÇADEIRA AJUSTÁVEL P/ POSTE TIPO BAP n°2	PC	---	---	---	
09	CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO CPS 3/4" P/ ATERRAMENTO	PC	(*)	---	---	
10	DISJUNTO BIPOLAR 16A	PC	01	---	---	
11	HASTE DE ATERRAMENTO EM COBRE 3/4" P/ ATERRAMENTO	PC	(*)	---	---	
12	RADIO PARA CFTV COM ACESSÓRIOS	PC	---	---	---	
13	CÂMERA ANALÓGICA	PC	---	---	---	
14	CÂMERA DIGITAL PTZ	PC	01	---	---	
15	BRAÇO PARA FIXAÇÃO DE CÂMERA	PC	01	---	---	
16	DISJUNTOR BIPOLAR 10A (CÂMERA)	PC	01	---	---	
17	CONJUNTO DE CABOS E ACESSÓRIOS PARA CONTROLE DO PANORAMIZADOR LENTE ZOOM E ALIMENTAÇÃO DA CAMERA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE	CJ	01	---	---	
18	PROTECTOR CONTRA SURTO TIPO CLAMPER 220V	PC	02	---	---	
19	CINTAS,PARAFUSOS,TUBOS FLEXÍVEIS, CONECTORES E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA INTERCONEXÃO DOS EQUIPAMENTOS	CJ	01	---	---	
20	CONECTOR RETO 1,5"	PC	02	---	---	
21	CAIXA DE COMANDO COMPLETA PARA CFTV	PC	01	---	---	
22	INTERFACE OPTICAL NETWORK UNIT (ONU) COM FONTE	PC	(**)	---	---	

(*) UTILIZAR TANTAS HASTES QUANTO FOREM NECESSÁRIAS,OBJETIVANDO ATINGIR O VALOR MÍNIMO DE ATERRAMENTO (RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE E/OU NBR 5410).

(**) MATERIAL QUANTIFICADO NO PROJETO RTS FO DESTE MESMO POLO.

(**) MATERIAL QUANTIFICADO NO PROJETO RTS FO DESTE MESMO POLO.

- ☐ REDE SUBTERRÂNEA SEM CABO OU COM ENCAMINHAMENTO DE CABO EXISTENTE
- ☐ INSTALAR CABO MULTIPOLAR EM REDE SUBTERRÂNEA
- ☐ ENCAMINHAMENTO DE CABO ÓPTICO OU DE ALIMENTAÇÃO EXISTENTE EM POSTEAMENTO EXISTENTE
- ☐ CABO ÓPTICO INSTALADO COM ENCAMINHAMENTO AEREO EM POSTEAMENTO EXISTENTE
- ☐ CONCENTRADOR DE COMUNICAÇÃO EM CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO
- ☐ CONCENTRADOR DE ÁREA EM BASE DE CONCRETO
- ☐ CAIXA DE PASSAGEM DA RDT/RSTS SEM CABO OU COM CABO EXISTENTE
- ☐ CABO ÓPTICO INSTALADO EM CAIXA DE PASSAGEM DA RDT/RSTS
- ☐ CAIXA DE EMENDA INSTALADA EM CAIXA DE PASSAGEM DA RDT/RSTS
- ☐ CAIXA DE EMENDA INSTALADA EM POSTE (CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA)
- ☐ CAIXA DE PASSAGEM DA RDT/RSTS EM CAIXA DE EMENDA EXISTENTE
- ☐ POSTE (CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA) COM CAIXA DE EMENDA EXISTENTE
- ☐ CAIXA DE PASSAGEM TIPO PI SEM CABO OU COM CABO EXISTENTE
- ☐ CABO ÓPTICO, DE ALIMENTAÇÃO OU ATERRAMENTO INSTALADO EM CAIXA DE PASSAGEM TIPO PI
- ☐ POSTE EM CONCRETO COM CÂMERA DE VÍDEO
- ☐ CONCENTRADOR EXISTENTE EM BASE DE CONCRETO
- ☐ ATERRAMENTO
- ☐ POSTE PARA ENCAMINHAMENTO DE CABO (CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA)
- ☐ COLUNA METÁLICA COM EXTENSORA PARA ENCAMINHAMENTO DE CABO
- ☐ POSTE COM PONTO DE ALIMENTAÇÃO (CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA)
- ☐ COLUNA METÁLICA C/ 4" x 4" mm (101) OU 5" x 6" mm (126) PARA ALIMENTAÇÃO

- 1- UNIDADE DE COMPRIMENTO EM METROS.
- 2- O PEDIDO DE ESTUDO DO PONTO DE ALIMENTAÇÃO DEVERA SER EFETUADO PELA CONTRATADA.
- 3- A CÂMERA DEVERÁ SER CONFIGURADA PARA TENSÃO EM 220V
- 4- O CABO UTILIZADO PARA ALIMENTAÇÃO DO PONTO DE ENTREGA ATÉ O EQUIPAMENTO DEVERA SER DO TIPO MULTIPOLAR.

[illegible]